

เลขที่ 59-0060-15

คุณลักษณะเฉพาะ รพ.ดร. อนุมัติ ลงวันที่ 30 พ.ค.2559
โต๊ะทำงานแบบโล่ง

Office note

หน้า 212

๑ วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับทำงานหรือวางคอมพิวเตอร์

๒ ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นโต๊ะทำงานหรือวางคอมพิวเตอร์แบบโล่ง

๒.๒ สีตามที่ทางราชการกำหนด

๓ คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ โต๊ะทำงาน มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๒๐ x ๗๕ เซนติเมตร

๓.๒ ตัวโต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน

๓.๓ ส่วนบนของโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร

๓.๔ แผ่นข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร

๔ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก.

๕ การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖ ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี



-เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง

ก ๖-๗๐
(กตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)

ข้าพเจ้าถูกตั้ง

นายแพทย์ (สบ๕) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ดร.

(ผู้ให้ใบประกอบ)
นายแพทย์ (สบ๕) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ดร.

ตามอนุมัติ พตร. ลง ๒๖ พ.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๑๗๐ ลง ๑๘ พ.ค.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม

อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง


(นันทิชนก พรหมคุณเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ



ผนวก ก.
รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะทำงานแบบโล่ง

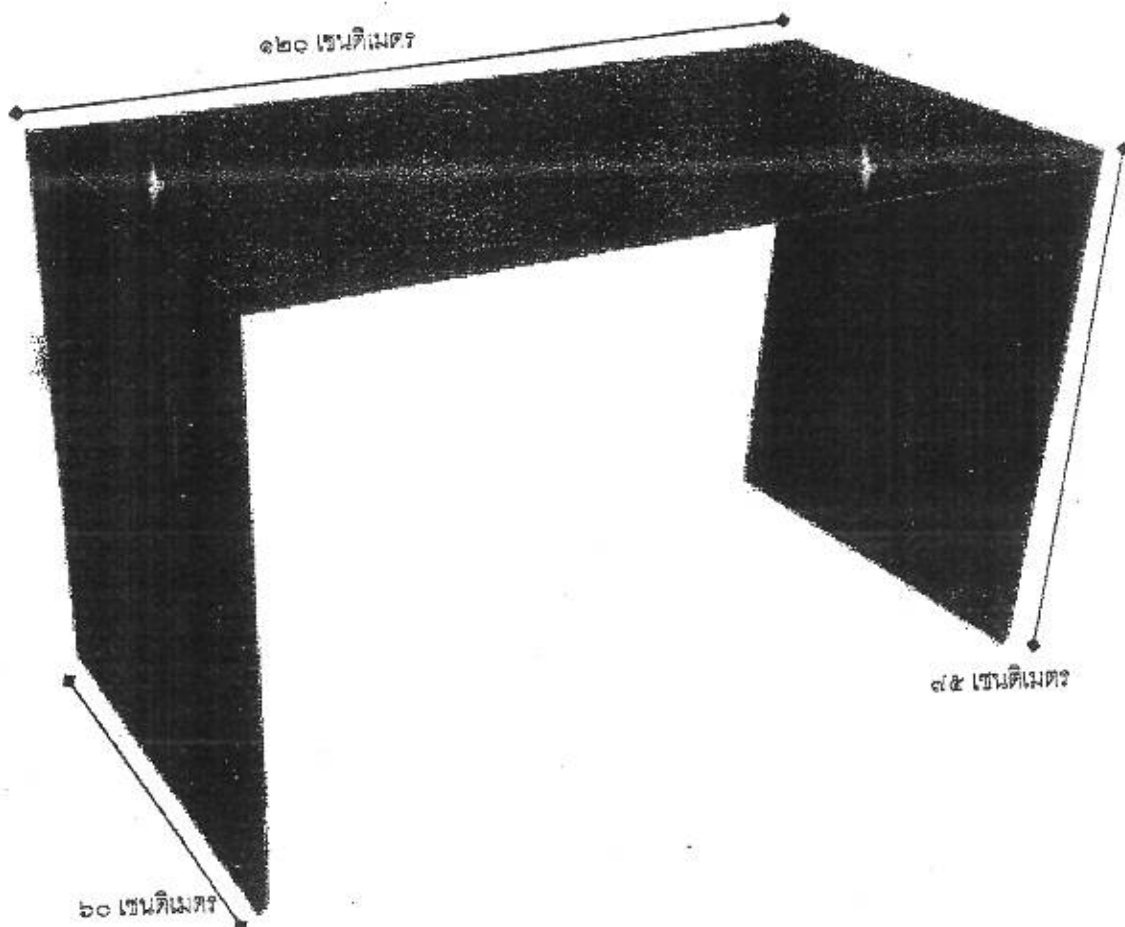

เจ้าหน้าที่ยื่น

ร.ร.ร.ร.

[Signature]

ร.ร.ร.ร. ร.ร.ร.ร.

ร.ร.ร.ร. (ร.ร.) ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.ร.

9

เลขที่ 59-0032-15

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 13 พ.ค.53

คุณลักษณะเฉพาะ

โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้วางคอมพิวเตอร์และปฏิบัติงาน

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ ๑ ลิ้นชัก ๑ ช่องวางซีพียู พร้อมรางคีย์บอร์ด

๒.๒ สีตามที่ทางราชการกำหนด

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ x ๗๕๐ มิลลิเมตร

๓.๒ โครงโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หรือดีกว่า ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร เคลือบผิวแลามีน

๓.๓ พื้นโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หรือดีกว่า ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร เคลือบผิวแลามีน

๓.๔ ช่องวางซีพียูสูงห่างจากพื้นไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร

๓.๕ ขอบล่างของรางคีย์บอร์ดสูงห่างจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๓.๖ ลิ้นชักมีกุญแจล็อกได้

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓, และ ๔.

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

ผู้ขายจะต้องประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานตามจำนวนที่ทางราชการกำหนด และจัดส่งภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พ.ด.ต.หญิง

(ภาทิมา เป้าบ้านเช่า)

สว.กบ.บก.อ.ก.ร.พ.ตร.

- เห็นชอบ

พ.ด.อ. หญิง

(วราภรณ์ วินัยสุรเทิน)

หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.

ตามอนุมัติ พตร. ลง ๒๐ ส.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๙๑๔ ลง ๑๔ ส.ค.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม
อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง


(นับรัฐชนก พรหมภาณุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

พ.ต.อ.หญิง  ค้อง
(ภก.นง เป้าบ้านเช่า)
สว.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

ผนวก ก
รูปแบบประกอบคุณลักษณะโต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

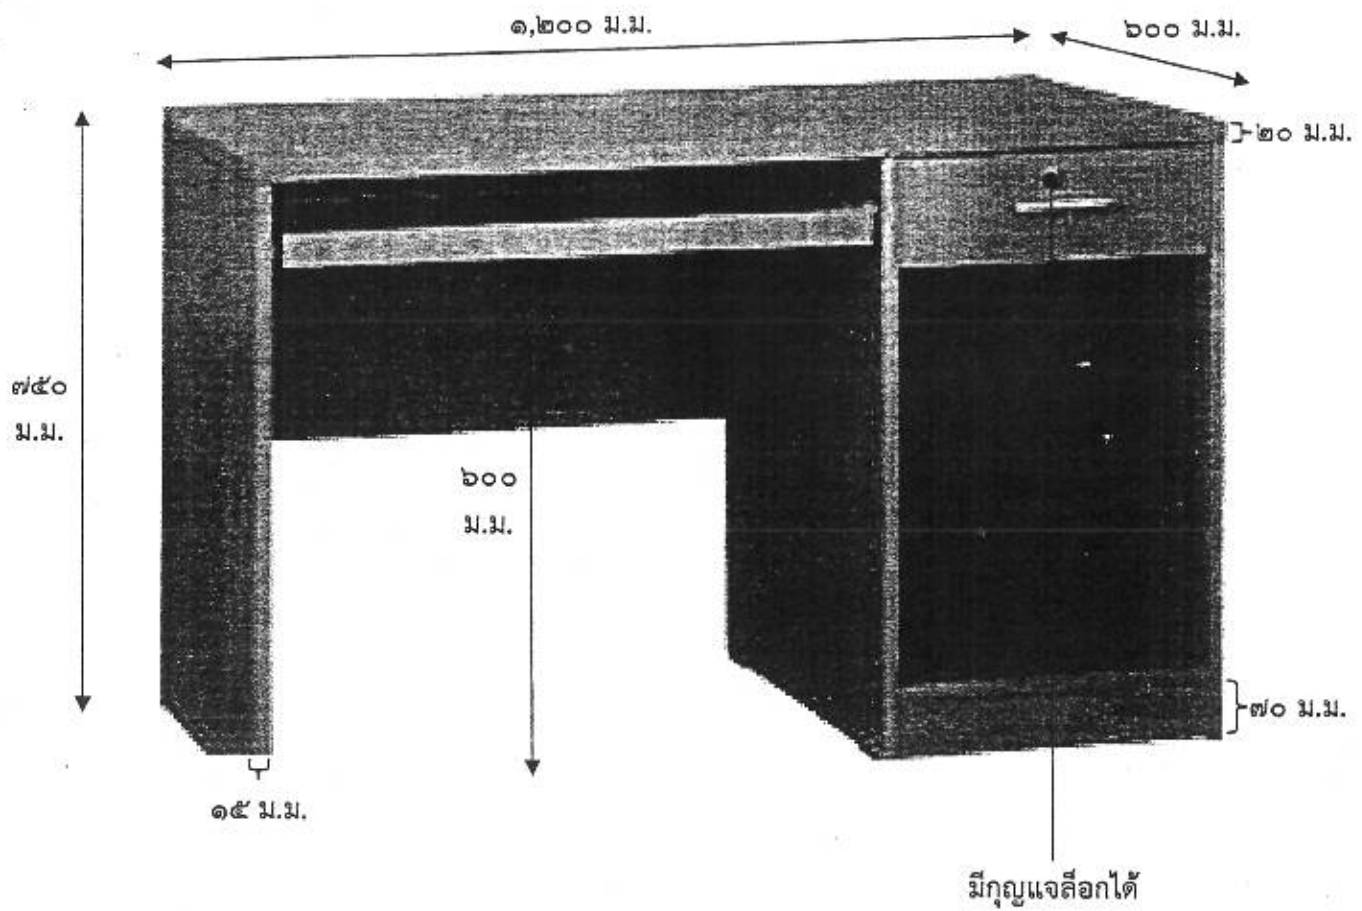

พ.ศ. ๒๕๖๓
 พ.ศ. ๒๕๖๓
 (ภาคินศ เบบ้านเซา)
 สำนกนพ.๒๒.๒๒.๒๒.

คุณลักษณะเฉพาะ รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 30 พ.ค. 2553

✓ ใต้ทำงานแบบ ๓ ลื่นชัก

๑ วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นใต้ทำงาน

๒ ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นใต้ทำงานแบบ ๓ ลื่นชัก

๒.๒ สีสันตามที่ทางราชการกำหนด

๓ คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๒๐ x ๗๕ เซนติเมตร

๓.๒ ตัวใต้ทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน

๓.๓ ส่วนบนของใต้มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร

๓.๔ มีลิ้นชักด้านขวา ๓ ลิ้นชัก ล็อคกุญแจได้

๔ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก.

๕ การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖ ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

สำเนาถูกต้อง

พ.ท. ชัยวิทย์ อังศรี
(กรรมการ อิงค์)

นางสาว (ส.ท.) กลุ่มงาน ๒๕๖๖๖ ๖๖๖๖

-เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง

(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)

นายแพทย์ (ส.บ.๕) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.

ตามอนุมัติ พตร. ลง ๒๐ ส.ค.๖๓ ทำหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๙๑๔ ลง ๑๔ ส.ค.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม

อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(บันธุ์ชนก พรหมพานเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ


สำเนาถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง กัมพล อนุพงษ์

เลขาฯ กบ. (งักง่า)

พ.ต.ท. (ส.บ.ต.) อนุชานน ขวามาศ หน.ตร.

แผนวก ก.
 รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ
 โต๊ะทำงานแบบ ๓ ชั้นชัก

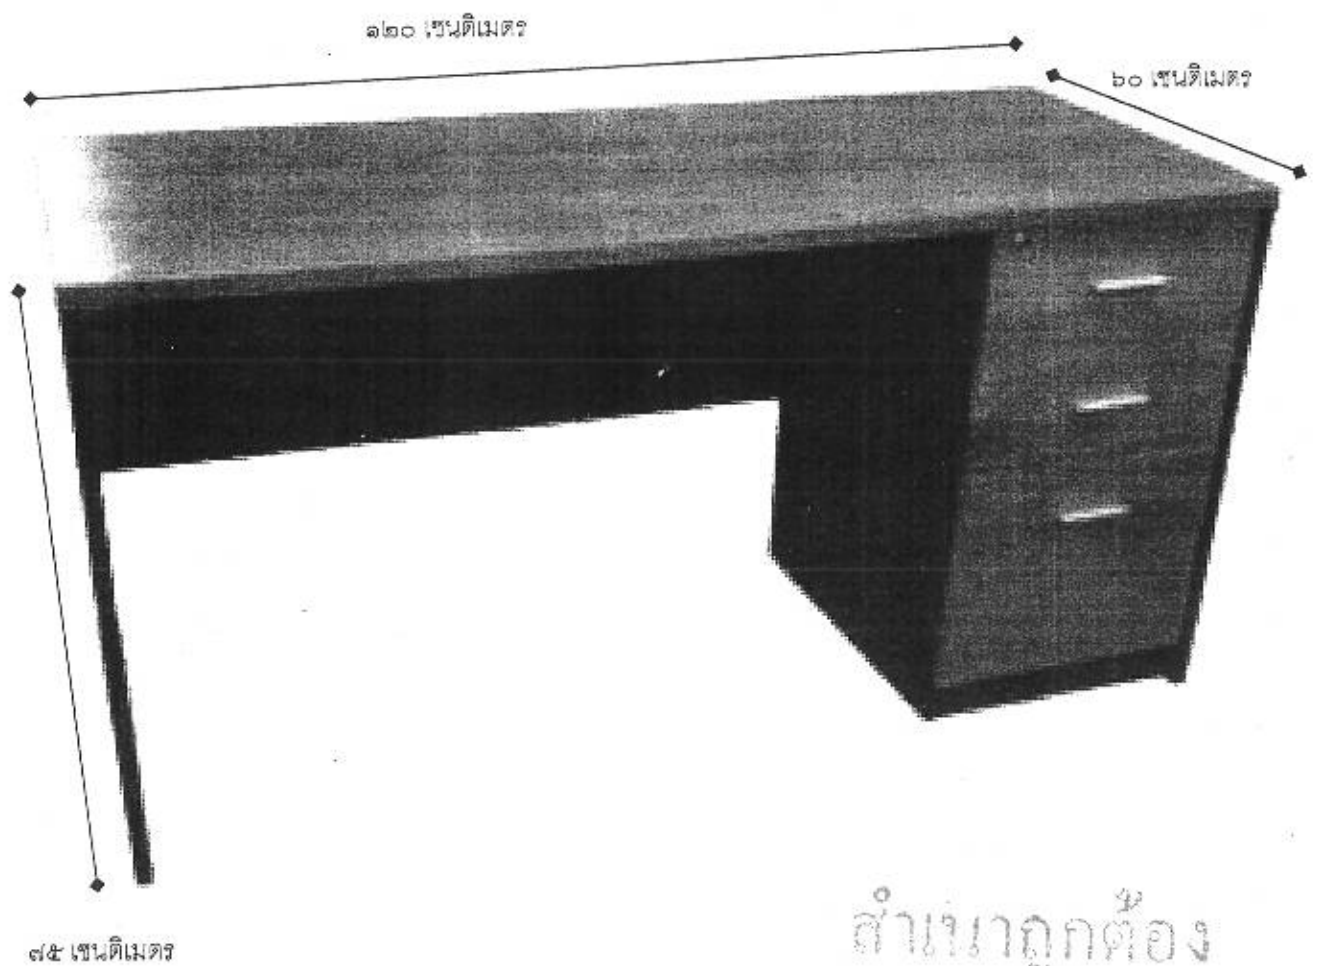

สำเนาถูกต้อง
 พล.ต. นพ. ภิรมย์ ภิรมย์
 (ภิรมย์ ภิรมย์)
 หน่วยงาน (สวท) กลุ่มงาน หน่วยงาน พว.ท.

คุณลักษณะเฉพาะ

เลขที่ 61-031-15
รพ.ตร.อนุมัติลงวันที่ 21 ธ.ค.61

โต๊ะทำงานแบบ ๕ ลีนชก

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นโต๊ะทำงาน

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นโต๊ะทำงานแบบ ๕ ลีนชก

๒.๒ สีตามที่ทางราชการกำหนด

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ เซนติเมตร

๓.๒ ตัวโต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน

๓.๓ ส่วนบนของโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร

๓.๔ มีลีนชกด้านขวา ๒ ลีนชก ด้านซ้าย ๓ ลีนชก สามารถล็อกกุญแจได้

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปตาม ผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี


- เห็นชอบ

พ.ต.อ.




(ประดิษฐ์ บริดีพร้อมพันธุ์)

หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร./

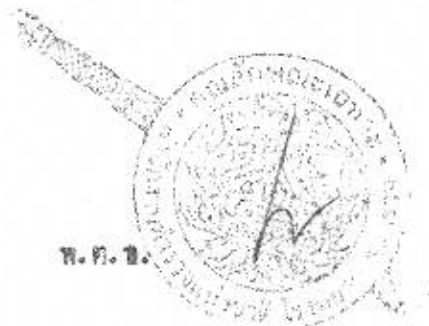

ผนวก ก.
รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะทำงานแบบ 5 ล้นชัก

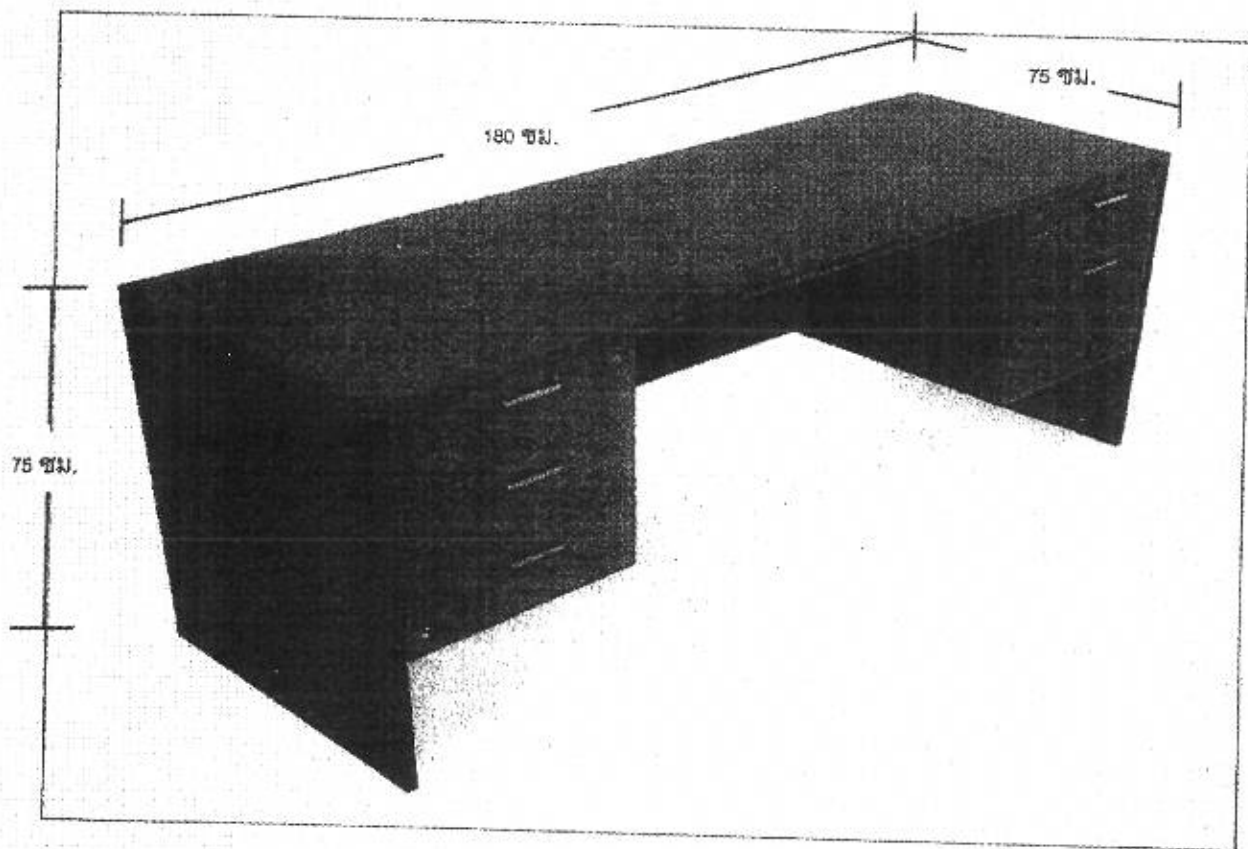

คุณลักษณะเฉพาะโต๊ะทำงานและสำหรับวางคอมพิวเตอร์

- ๑ วัตถุประสงค์การใช้งาน
ใช้เป็นโต๊ะทำงานและใช้วางคอมพิวเตอร์ได้
- ๒ ลักษณะทั่วไป
 - ๒.๑ เป็นโต๊ะทำงานแบบ ๓ ลีนชัก
 - ๒.๒ สีตามที่ราชการกำหนด
- ๓ คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
 - ๓.๑ มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๕๐ x ๗๕ เซนติเมตร
 - ๓.๒ ตัวโต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน
 - ๓.๓ ส่วนบนของโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร
 - ๓.๔ มีลิ้นชักด้านขวา ๑ ลิ้นชัก ล็อคกุญแจได้
มีลิ้นชักด้านซ้าย ๒ ลิ้นชัก ล็อคกุญแจได้
 - ๓.๕ มีช่องวาง Central Processing Unit
 - ๓.๖ มีชั้นวางแป้นพิมพ์
- ๔ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
รูปแบบตามผนวก ก.
- ๕ การทดสอบและผล
 - ๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒ ,๓ และ ๔
 - ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้
- ๖ ข้อกำหนดอื่นๆ
รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี



ท่านาถูกต้อง

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง

(ฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์)


พยาบาล (สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง

(ฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์)

เภสัชกร(สบ ๕) หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.

ผนวก ก.
รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะทำงาน

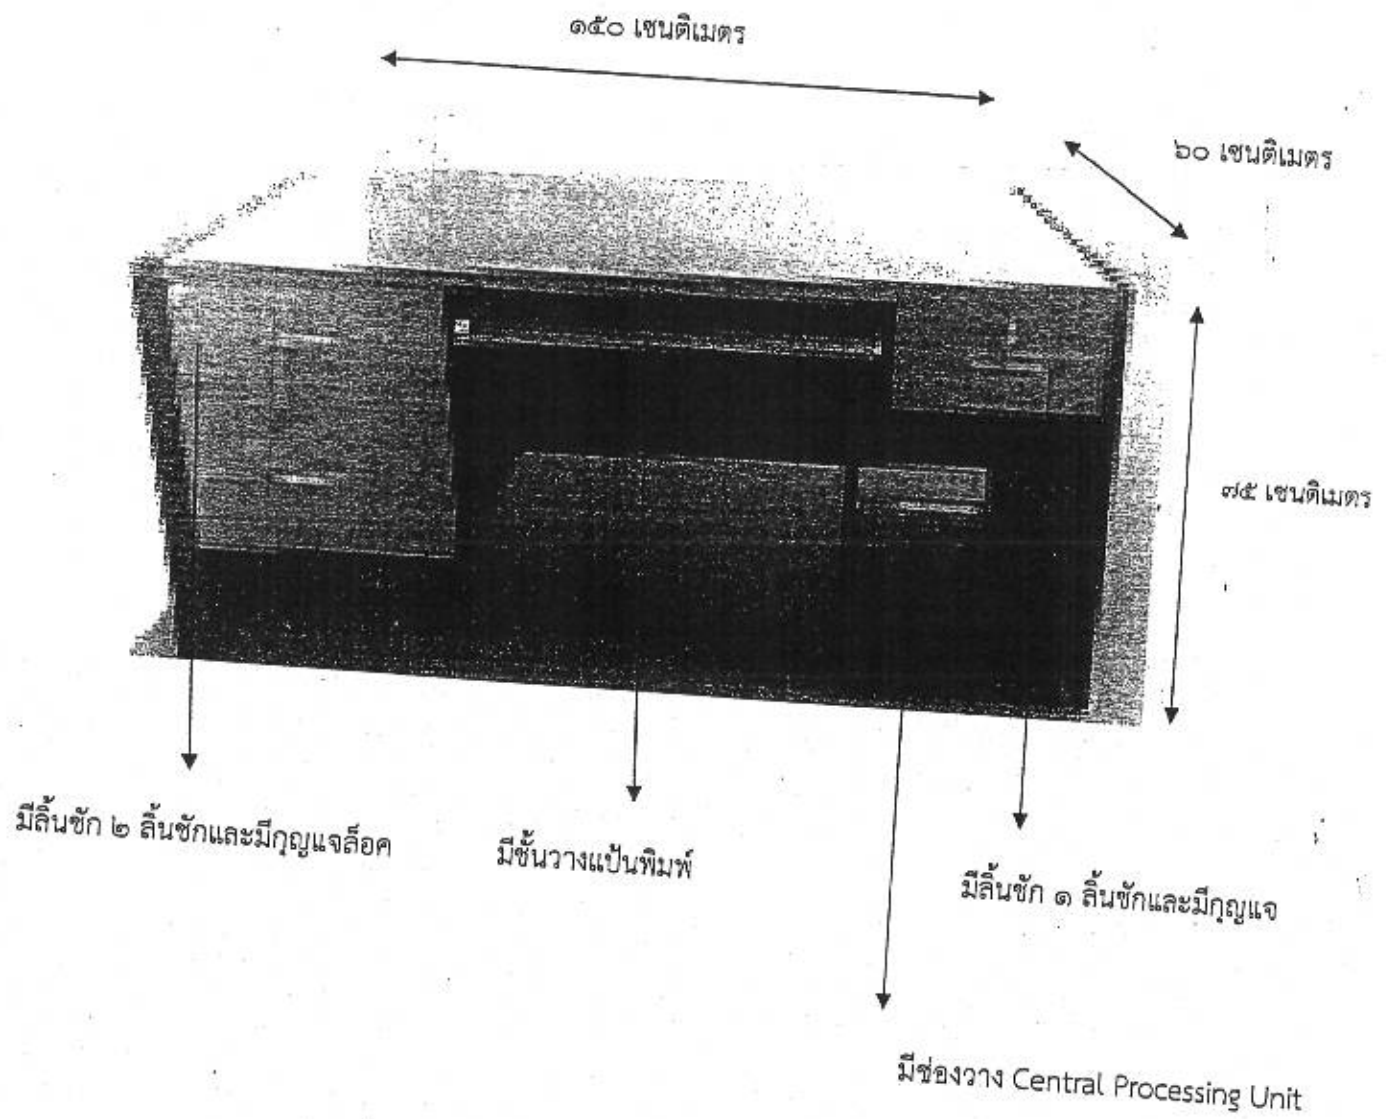

ถ้าหากต้องการ

พ.ต.อ.หญิง

(วิลาวัลย์ นันทมงคล)

เภสัชกร(สบ ๕) หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.

คุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้น

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน
ใช้เป็นโต๊ะวางอุปกรณ์

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นโต๊ะเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel) ประกอบด้วยขา ๔ ขาและชั้นแผ่นเรียบ ๒ ชั้น

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ โต๊ะมีขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๑๒๐ x ๘๕ เซนติเมตร

๓.๒ มีแผ่นพื้นโต๊ะทำจากแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel) เบอร์ ๓๐๔ ทั้ง ๒ ชั้น มีขอบคว่ำในตัว

๓.๓ ขาทำจากท่อเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel) ชนิดกลมภายในกลวง ขาปรับระดับเป็นระนาบเดียวกันได้

๓.๔ มีน็อตตัวต่อทำจากเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel) ทั้ง ๔ ขา

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
รูปแบบตามผนวก ก

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี



สำเนาถูกต้อง

-เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง

(วิลาวัลย์ นันทมงคล)


เภสัชกร(สบ ๕) หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง

(มณีนรีรัตน์ ด่านวรพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.

ผนวก ก.
รูปประกอบคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้น

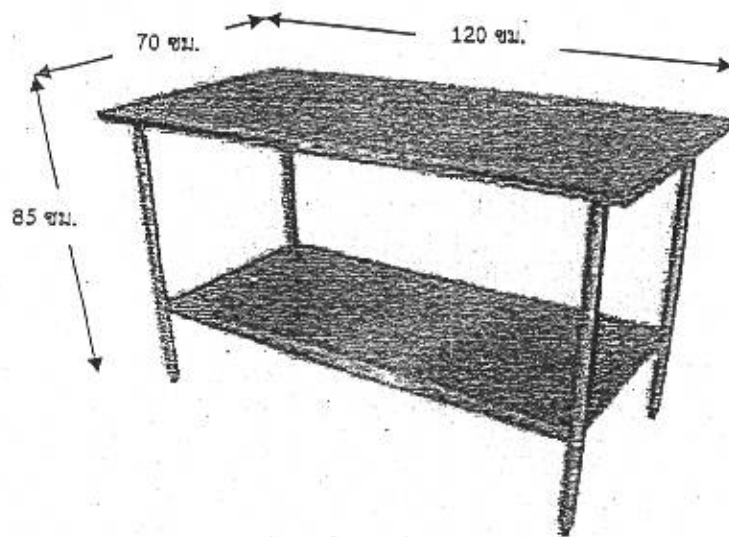

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.๒๕๖๖

(วิลาวัณย์ นันทมงคล)

เภสัชกร(สบ ๕) - หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.